

Протокол
испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу

«02» февраля 2024 г.

Наименование организации-эксплуатационника: КГУ «Средняя школа №34» ГУ «Отдел образования города Актобе»

(здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации: ТОО «Wesr Group 24»

Дата и время испытаний: «02» февраля 2024 года

Номера стояков и пожарных кранов: ПК №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10.

Клапан пожарного крана типа: КПК-50

Ручной пожарный ствол типа: РС-50

Длина и диаметр пожарного рукава: 20м, 51мм;

Пожарный насос типа -

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах – Мпа

В соответствии с требованиями строительных норм и правил, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан:

расход «диктующего» пожарного крана 5 л/с;
(допустимый)

давление у «диктующего» пожарного крана 0,5 Мпа;
(допустимое)

количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

**Результаты испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу по «
диктующему» пожарному крану**

Номер испы- таний	Номера стояков- ПК (диаметр)	Диаметр выходного отверстия, мм	Длина рукав- ной линии, м	Давление, Мпа		Требуемый расход, л/с	Требуемая высота компактной части струи, м	Результаты испытаний
				Изме- ренное	Требуе- мое			
№1	№1	51	20	0,5	0,5	5	10	норма
№2	№2	51	20	0,5	0,5	5	10	норма
№3	№3	51	20	0,5	0,5	5	10	норма
№4	№4	51	20	0,5	0,5	5	10	норма
№5	№5	51	20	0,5	0,5	5	10	норма
№6	№6	51	20	0,5	0,5	5	10	норма
№7	№7	51	20	0,5	0,5	5	10	норма
№8	№8	51	20	0,5	0,5	5	10	норма
№9	№9	51	20	0,5	0,5	5	10	норма
№10	№10	51	20	0,5	0,5	5	10	норма

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения («диктующего» крана-наиболее удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) при работе нескольких кранов

составляет не менее:

давление 0,5 Мпа;


расход 5 л/с;

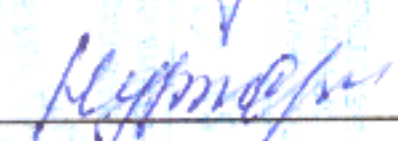
высота компактной части струи 3 м;

что соответствует требованиям строительных
(соответствует, не соответствует)

норм и правил, государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Испытания провели:

Представитель «West Group 24»  Карибаев Н. М.

Инженер «West Group 24»  Нуржанов Е. И.

